






















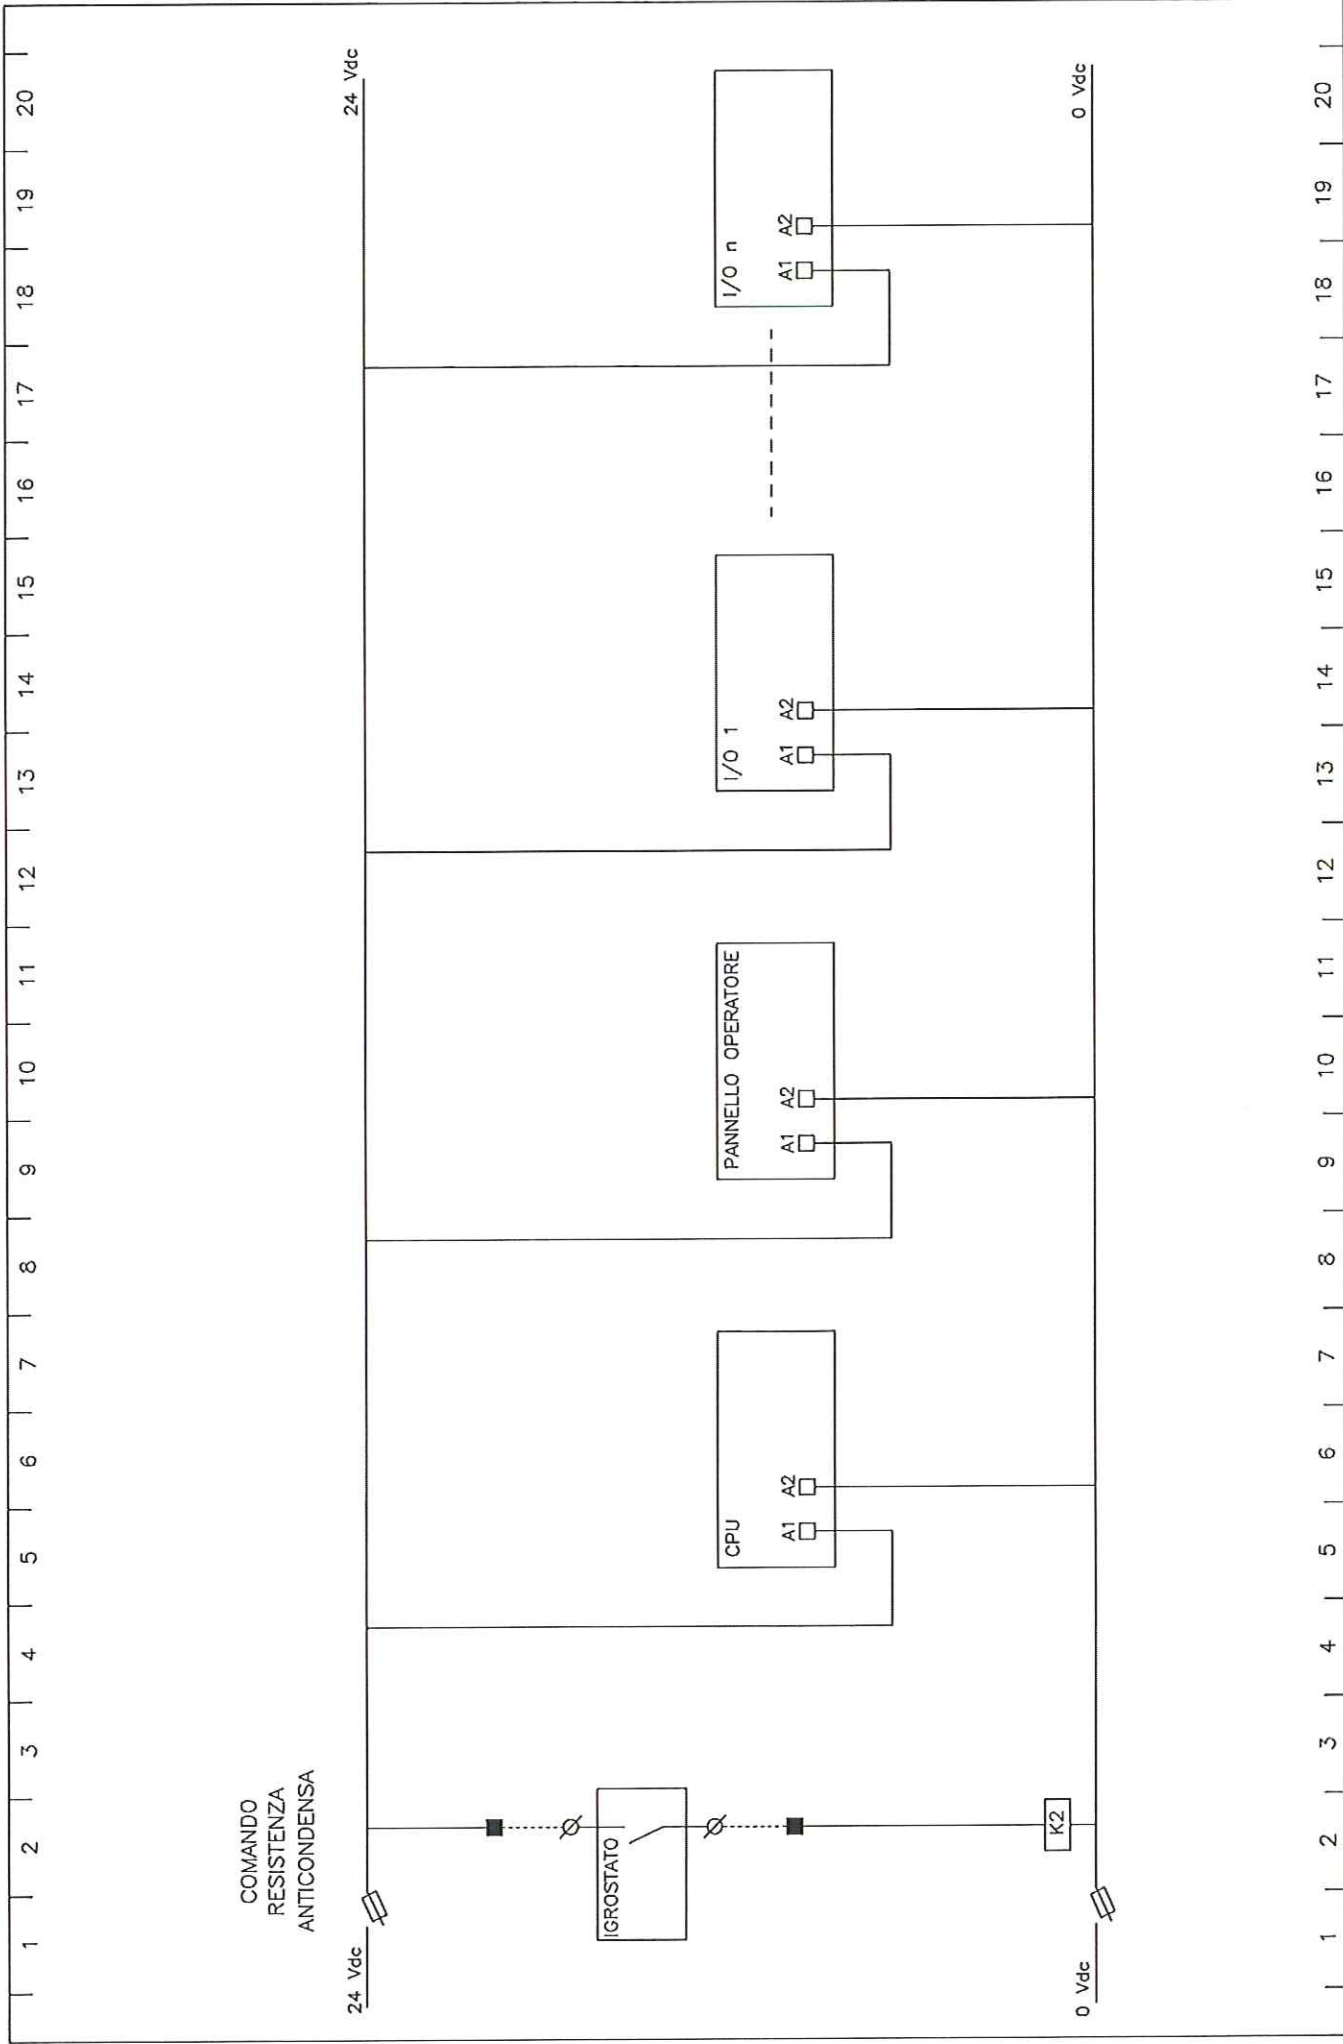
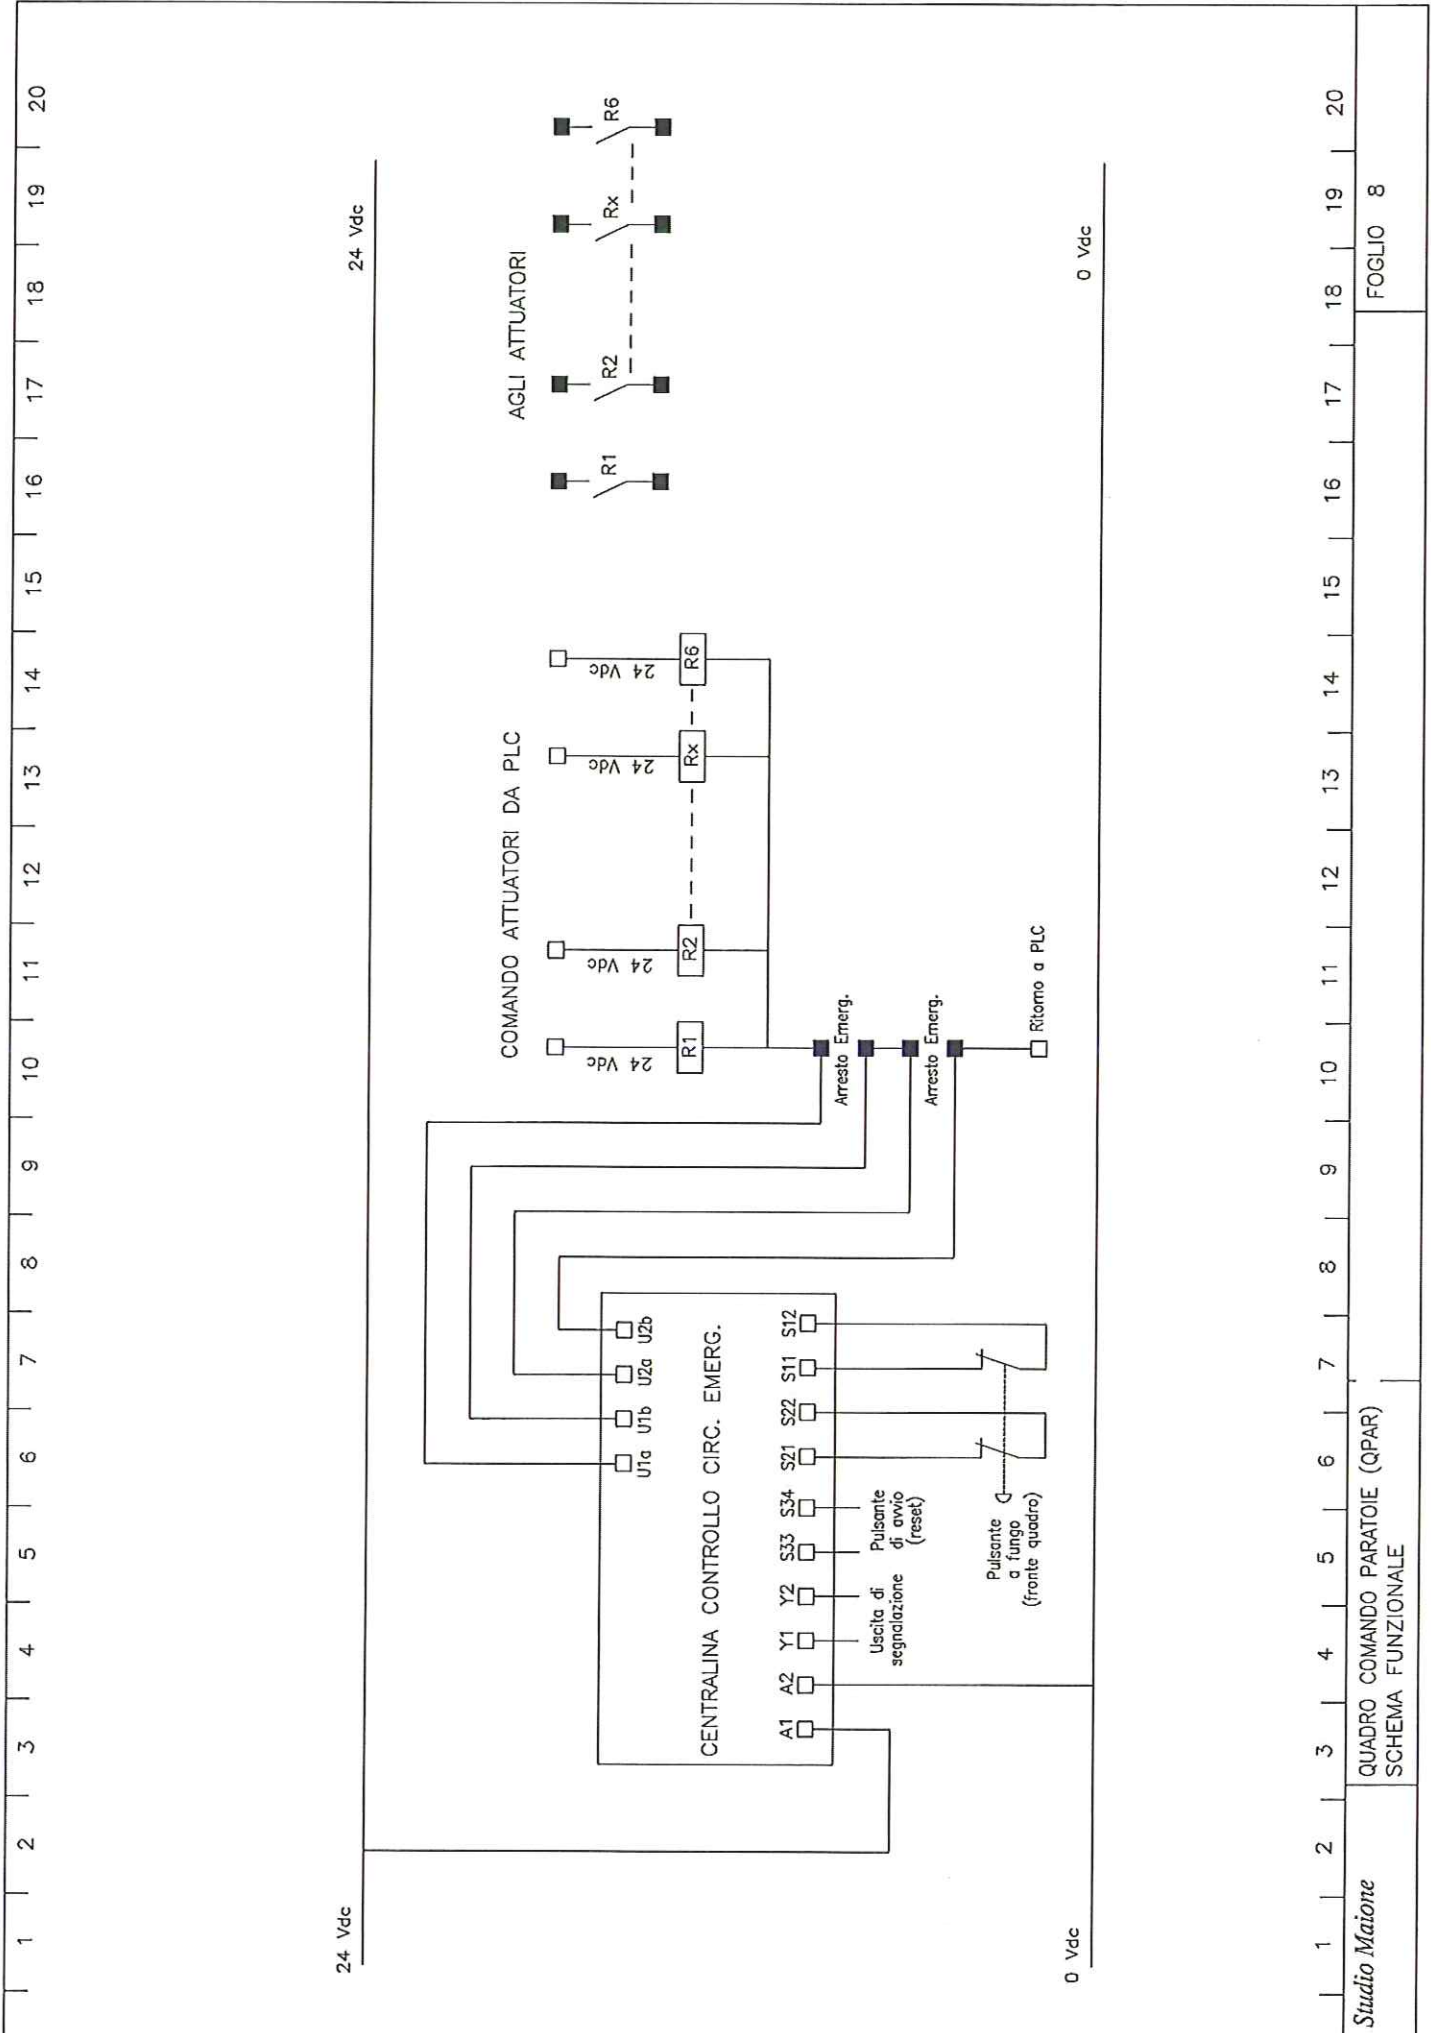
	SEZIONATORE		CONTATTORE A RELE' TERMICO		SPIE ROSSE PRESENZA TENSIONI
	SEZIONATORE SOTTO CARICO		COMANDO ELETTROMAGNETICO		RELE' PASSO PASSO
	SEZIONATORE SOTTO CARICO CON DISPOSITIVO BLOCCO PORTA		COMANDO MOTORIZZATO		
	SEZIONATORE SOTTO CARICO CON FUSIBILI E DISPOSITIVO BLOCCO PORTA		TRASFORMATORE DI SICUREZZA		25 CONTROLLO SINCRONISMO 26 DISPOSITIVO TERMICO DI PROTEZIONE 27 MINIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA A CARTELLINO
	INTERRUTTORE NON AUTOMATICO		TRASFORMATORE DI CORRENTE		30 RITORNO DI POTENZA 32 MINIMA CORRENTE IN CORRENTE ALTERNATA 37 MINIMA TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA 45 TERMICO IN CORRENTE ALTERNATA
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO		SELETORE A TRE POSIZIONI		49 Istantaneo di corto circuito 50 MASSIMA CORRENTE 51 PROTEZIONE GUASTO VERSO TERRA (MASSIMA CORRENTE OMOPOLARE)
	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE		SELETORE A DUE POSIZIONI		55 FATTORE DI POTENZA 57 LIMITATORE DI CORRENTE 59 MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE ALTERNATA 62 A TEMPO
	INTERRUTTORE AUTOMATICO DIFFERENZIALE		TEMPORIZZATORE		64 GUASTO DI TERRA IN C. C. 67 RITORNO DI CORRENTE 67N RELE' DIREZIONALE DI TERRA
	FUSIBILE		CREPUSCOLARE		68 TERMICO IN CORRENTE CONTINUA 76 MASSIMA CORRENTE IN CORRENTE CONTINUA 78 MISURATORE ANCOLO DI FASE
	PORTAFUSIBILE SEZIONABILE		INTERRUTTORE ORARIO		80 MASSIMA TENSIONE IN CORRENTE CONTINUA 81 MASSIMA E MINIMA FREQUENZA 86 DI BLOCCO
	CONTATTORE		MICROSWITCH		87 CORRENTE DIFFERENZIALE 97 BUCHHOLZ O AFFINE
<i>Studio Maione</i>	QUADRO COMANDO PARATOIE (QPAR) LEGENDA SCHEMA UNIFILARE				FOGLIO 3

	CONTATTO N.A. (NORMALMENTE APERTO)		SELETTORE A TRE POSIZIONI (1-0-2)		RONZATORE
	CONTATTO N.C. (NORMALMENTE CHIUSO)		CONTATTO N.A. CON COMANDO DI SICUREZZA (PULSANTE A FUNGO)		SIRENA
	CONTATTI CON TEMPORIZZAZIONE ALLA ECCITAZIONE		CONTATTO N.A. CON COMANDO A PULSANTE (MARCIA)		SUONERIA
	CONTATTI CON TEMPORIZZAZIONE ALLA DISECCITAZIONE		CONTATTO N.C. CON COMANDO A PULSANTE (ARRESTO)		COMANDO PER EFFETTO DI PROSSIMITA'
	RELE'		FINE CORSA N.A.		COMANDO A CHIAVE
	RELE' PASSO PASSO		FINE CORSA N.C.		COMANDO DAL LIVELLO DI UN FLUIDO
	RELE' CON RITARDO ALLA DISECCITAZIONE		MORSETTI		COMANDO DA UNA PORTATA FLUIDA
	RELE' CON RITARDO ALL'ECCITAZIONE		MORSETTI QUADRO ESTERNO		
	FUSIBILE		MORSETTI APPARECCHIATURE IN CAMPO		
	SEZIONATORE CON FUSIBILE		LAMPADA DI SEGNALAZIONE		
	SELETTORE A DUE POSIZIONI (0-1)		LAMPADA DI SEGNALAZIONE LAMPEGGIANTE		





1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

COMANDO ILLUMINAZIONE CON RELE' CREPUSCOLARE E OROLOGIO

